


RKW

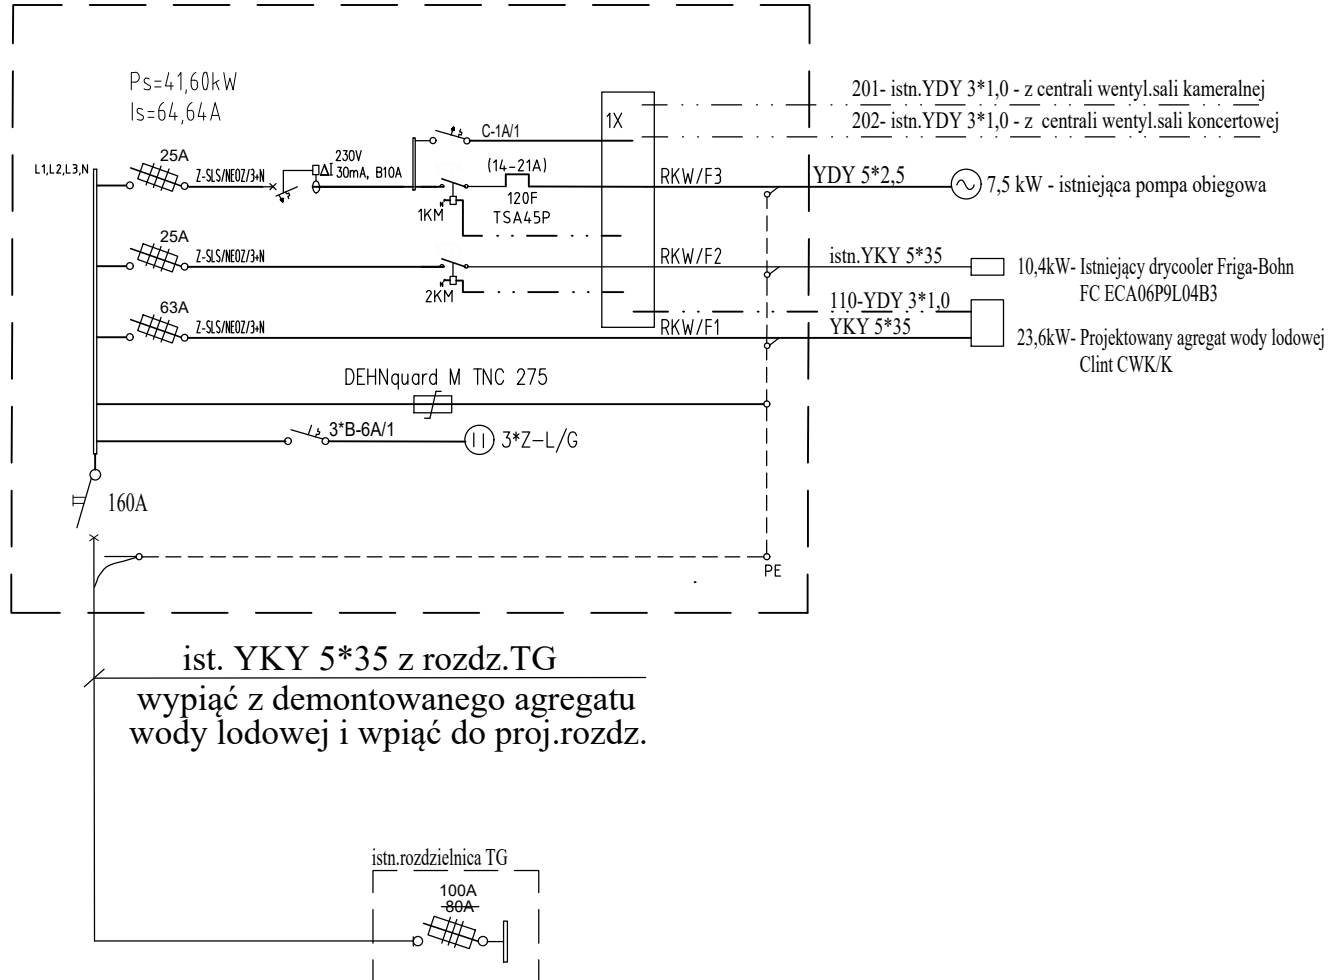

Układ sieci TN-S
Samoczynne wyłączenie zasilania
Ochrona uzupełniająca od porażenia:
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY

AKI•projekt

MARCIN ŚWIĄTKIEWICZ

tel/fax. (77) 454 62 77

kom. 502 529 808

e-mail: biuro@aki-projekt.pl

INWESTYCJA/OBIĘKT Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu
Modernizacja układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego sali koncertowej
oraz wykonanie układu klimatyzacji w Dziale Organizacji i Promocji

ADRES ul. Krakowska 24
45-075 Opole

NAZWA RYSUNKU

Schemat ideowy rozdzielniczki RKW

FAZA PROJEKTU		BRAWA		DATA
Projekt wykonawczy		Instalacje elektryczne		12.2016
PROJEKT	mgr inż. Krzysztof Giesa	NR DOK. 195/91/Op.	PODPIS	SKALA 1:100
SPRAWDZENIE	mgr inż. Ewald Mrugała	201/91/Op		NR RYS. IE 05