


istn.TOD-A podtynkowa

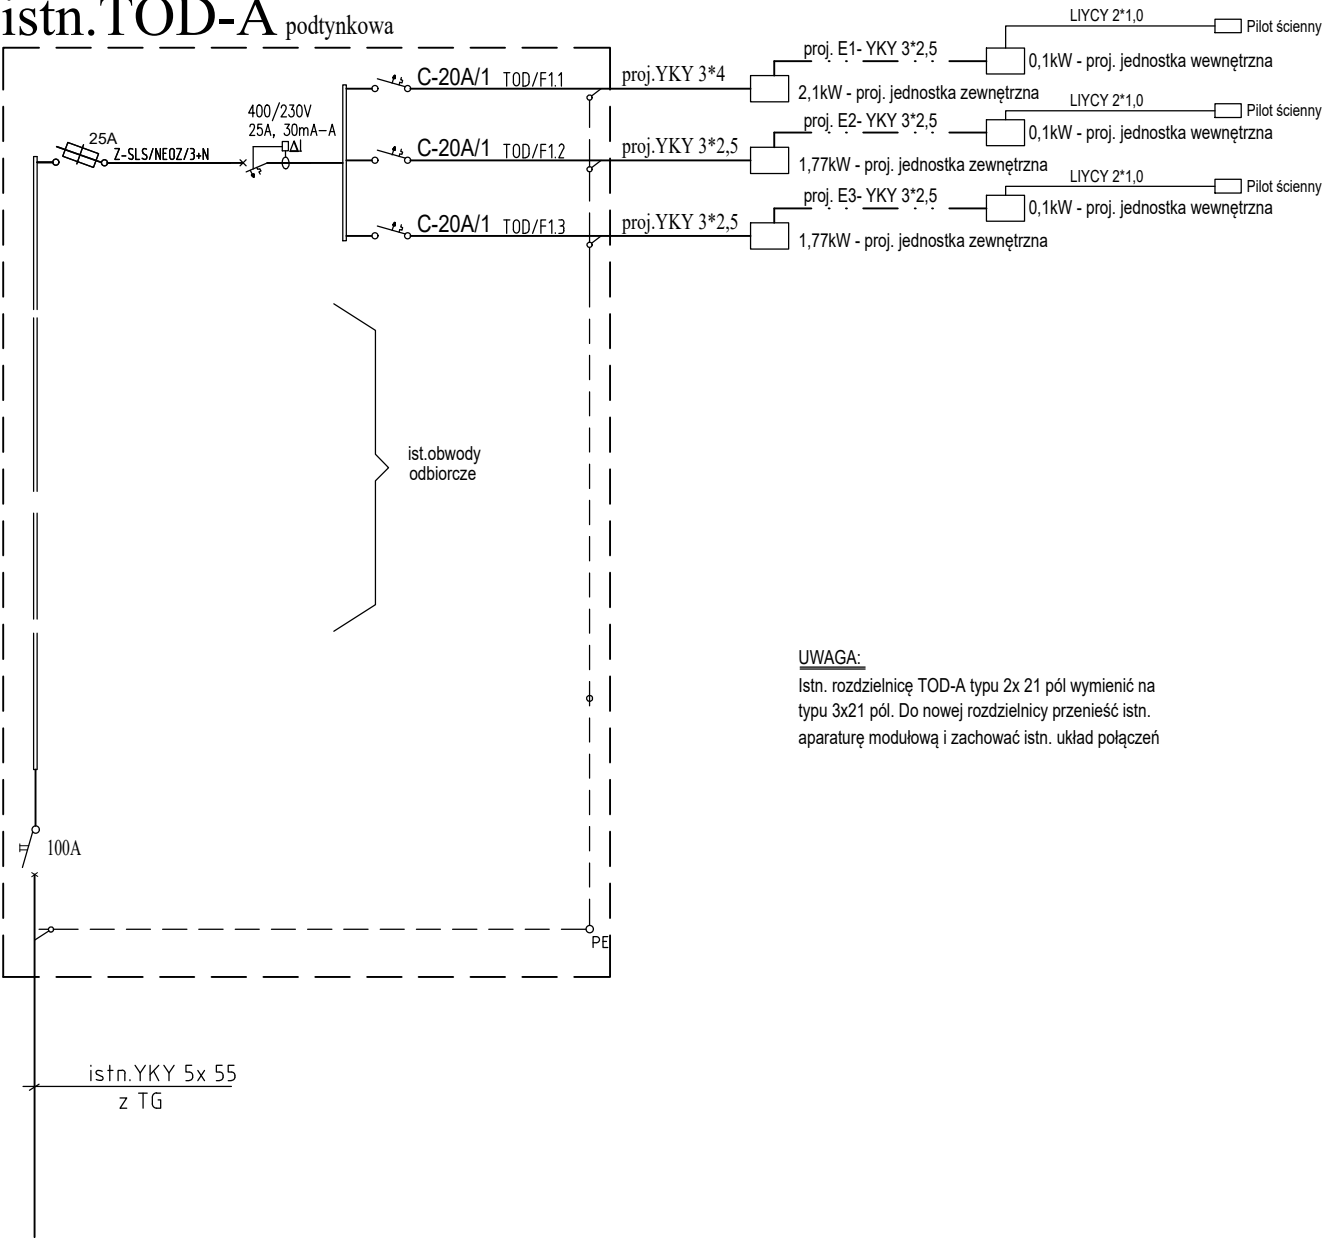

**UWAGA:**  
Istn. rozdzielnicę TOD-A typu 2x 21 pól wymienić na  
typu 3x21 pól. Do nowej rozdzielnicy przenieść istn.  
aparaturę modułową i zachować istn. układ połączeń

Dla instalacji odbiorczej - układ TN-S  
Ochrona uzupełniająca od porażeń:  
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRADOWY

<b>Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych</b> mgr inż. Krzysztof Giesa 46-050 Tarnów Opolski, ul. Klimasa 54 tel (77) 45 46 321 kom. 668 662 730 e-mail: giesa@o2.pl			
INWESTYCJA Modernizacja systemu klimatyzacji w obiektach Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich - etap I		ADRES Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 dz. nr 1827, ob. Strzelce Op.	
NAZWA RYSUNKU Schemat ideowy istniejącej rozdzielnicy TOD-A			
PROJEKT	mgr inż. Krzysztof Giesa	NR UPR 195/91/Op.	PODPIS DATA 12.2015
OPRACOWANIE			SKALA -----
SPRAWDZENIE	mgr inż. Ewald Mrugała	201/91/Op.	NR RYS. IE 08